




角田鉄工株式会社は日本工業規格の第一種検査工場です。

水環境をクリエイトする
SUMIDA


JIS B 2062

水道用仕切弁

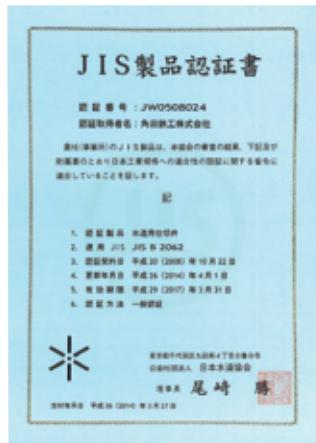


STK 角田鉄工株式会社

■ ø50～ø200

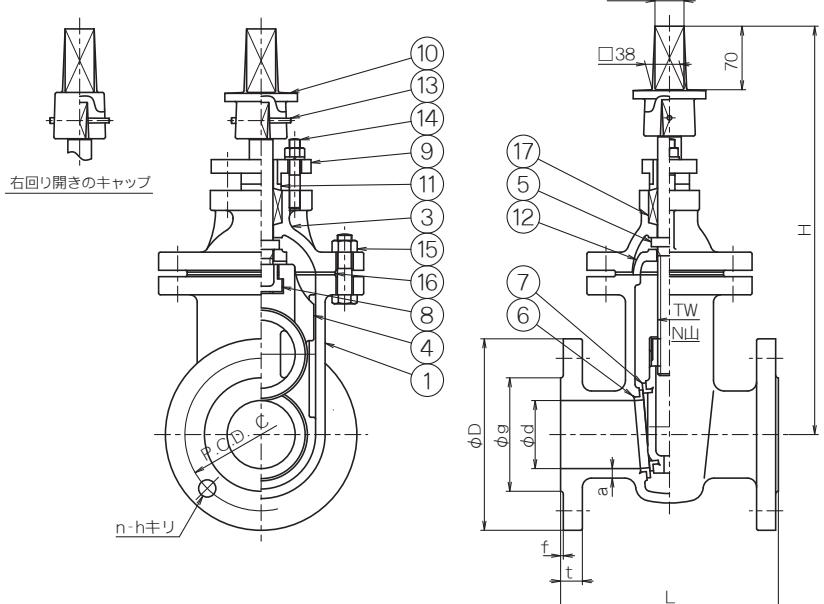

■ ø250～ø500

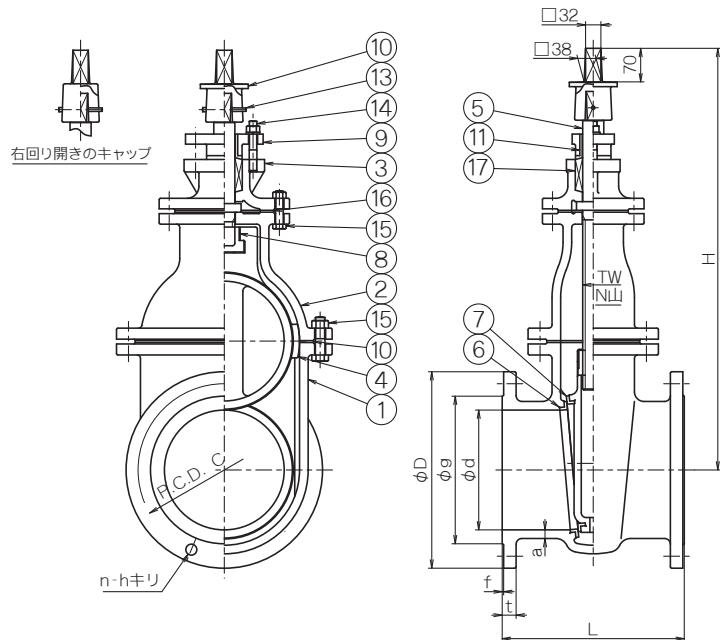

17	パッキン	スパーリング	
16	ガスケット	SBR	
15	六角ボルト、ナット	SS400	
14	植込ボルト、ナット	C3604B	座金付
13	テーパーピン	C3604B	
12	弁棒受	CAC406	呼び径200以下
11	ブシュ	CAC406	
10	キャップ	FC200	
9	パッキン押え	FC200	
8	ねじこま	CAC406	
7	弁体弁座	CAC406	
6	弁箱弁座	CAC406	
5	弁棒	C3771B	
4	弁体	FC200	
3	パッキン箱	FC200	
2	ふた	FC200	呼び径250以上
1	弁箱	FC200	

* フランジ寸法は、JIS B 2062による。

呼び径	d	L	フランジ							a	TW	N	H	
			D	C	n	h	ボルトの呼び 径	g	f					
50	50	180	155	120	4	19	M16	96	2	20	10.0	20	6	340
75	75	240	211	168	4	19	M16	125	3	24	10.5	26	4	450
100	100	250	238	195	4	19	M16	152	3	25	12.0	28	3.5	530
125	125	260	263	220	6	19	M16	177	3	25	13.5	32	3.5	600
150	150	280	290	247	6	19	M16	204	3	26	15.0	35	3	660
200	200	300	342	299	8	19	M16	256	3	27	17.0	40	3	770
250	250	380	410	360	8	23	M20	308	3	29	18.0	44	2.5	880
300	300	400	464	414	10	23	M20	362	4	31	20.0	46	2.5	980
350	350	430	530	472	10	25	M22	414	4	32	22.0	50	2.5	1090
400	400	470	582	524	12	25	M22	466	4	34	25.0	52	2.25	1230
450	450	500	652	585	12	27	M24	518	4	35	27.0	56	2.25	1340
500	500	530	706	639	12	27	M24	572	4	36	30.0	58	2.00	1440